

Ajuste de curva de reativos correspondentes à RAC INMETRO 140




Resolução INMETRO



5.4.12 Os inversores on-grid com potência nominal maior que 3 kW devem apresentar, como opcional, a possibilidade de operar a porta c.a. de acordo com a curva apresentada na Figura 1, conforme sua faixa de potência nominal e fator de potência ajustável:

- a) Potência nominal > 3 kW e ≤ 6 kW: 0,95 indutivo até 0,95 capacitivo; e
- b) Potência nominal > 6 kW: 0,90 indutivo até 0,90 capacitivo.




Figura 1 - Curva do fator de potência em função da potência ativa na porta c.a.

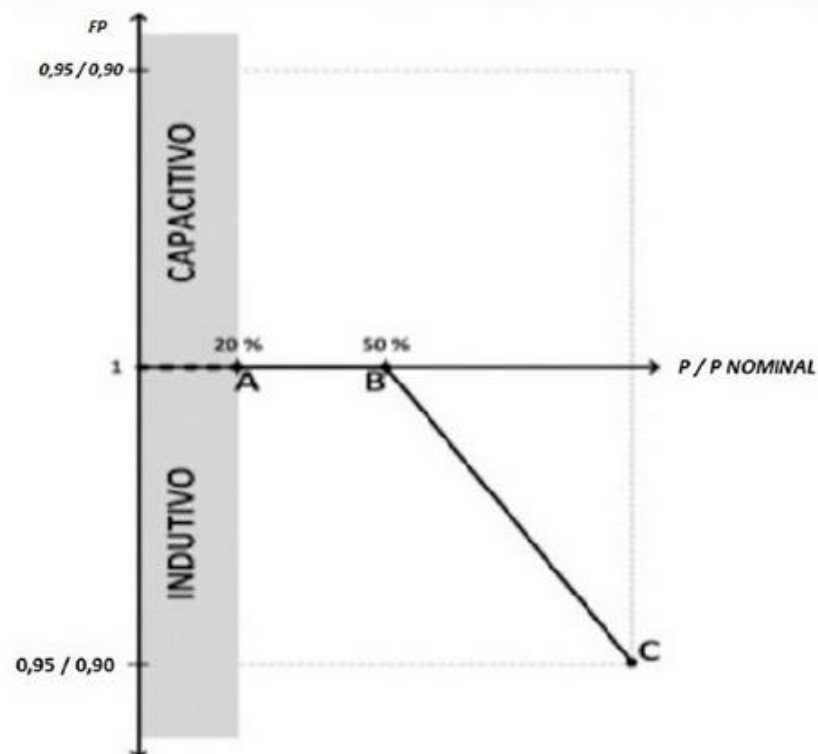

Curvas Q(P) dos inversores trifásicos

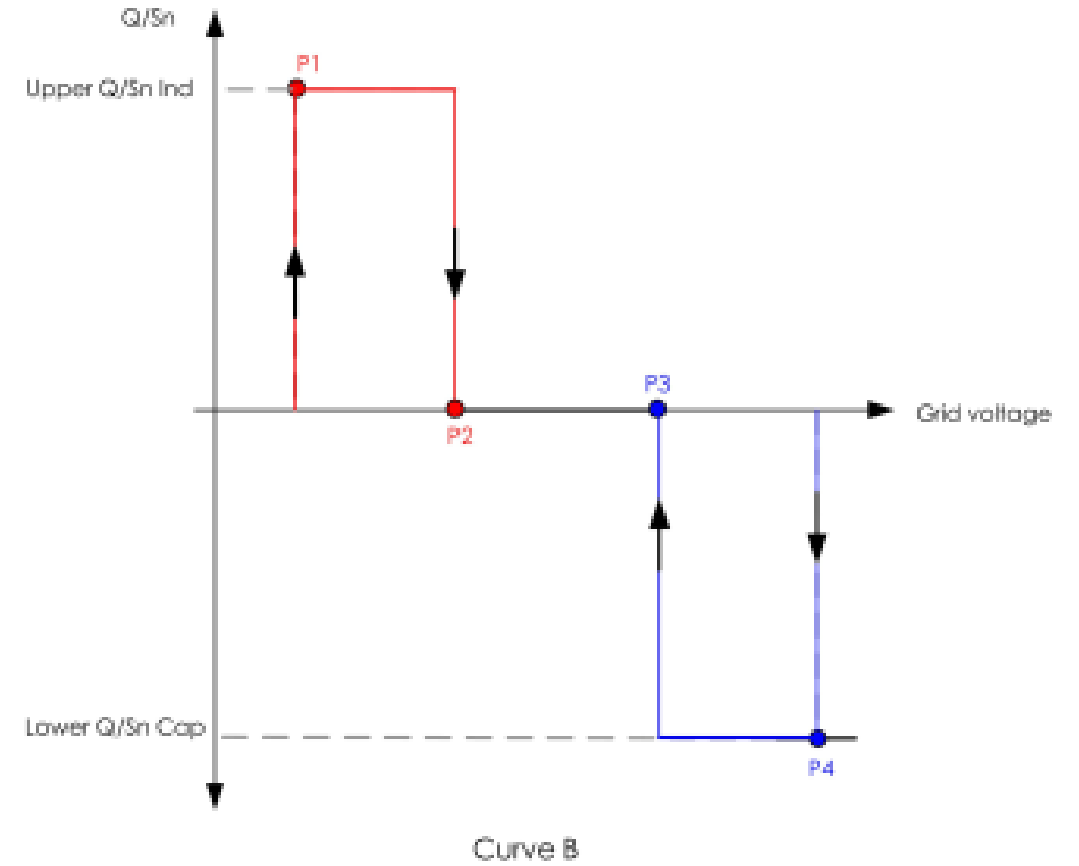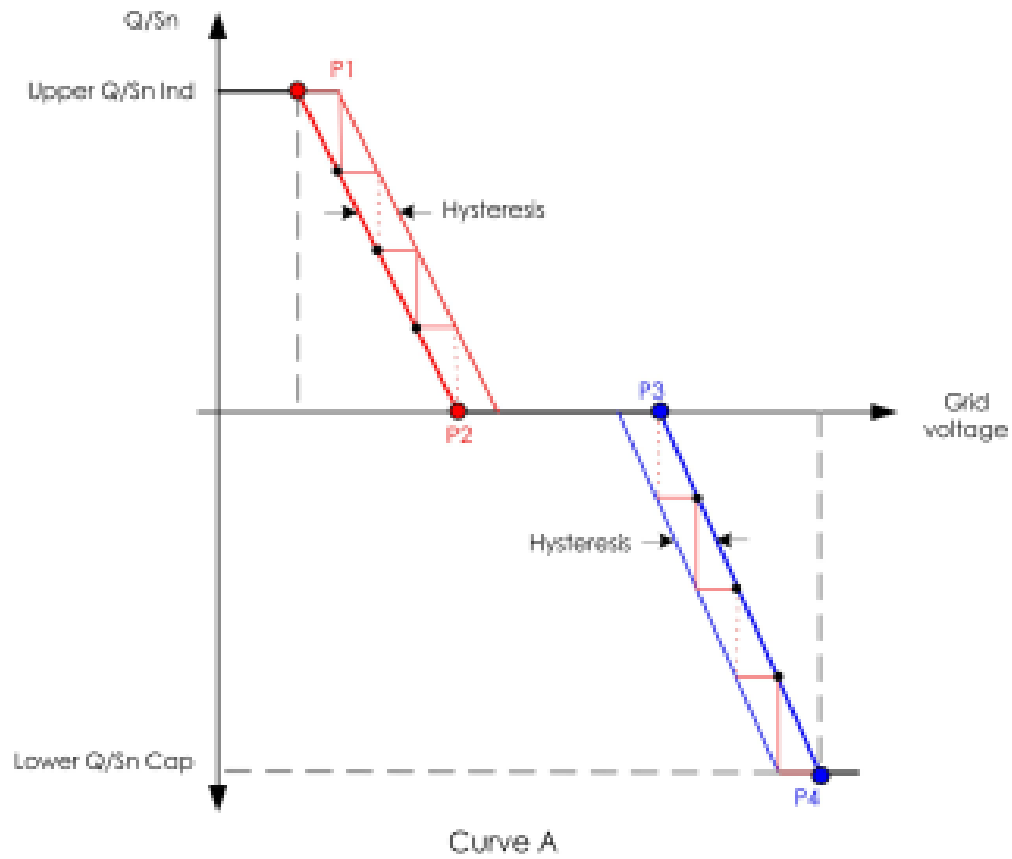

Acesso às configurações

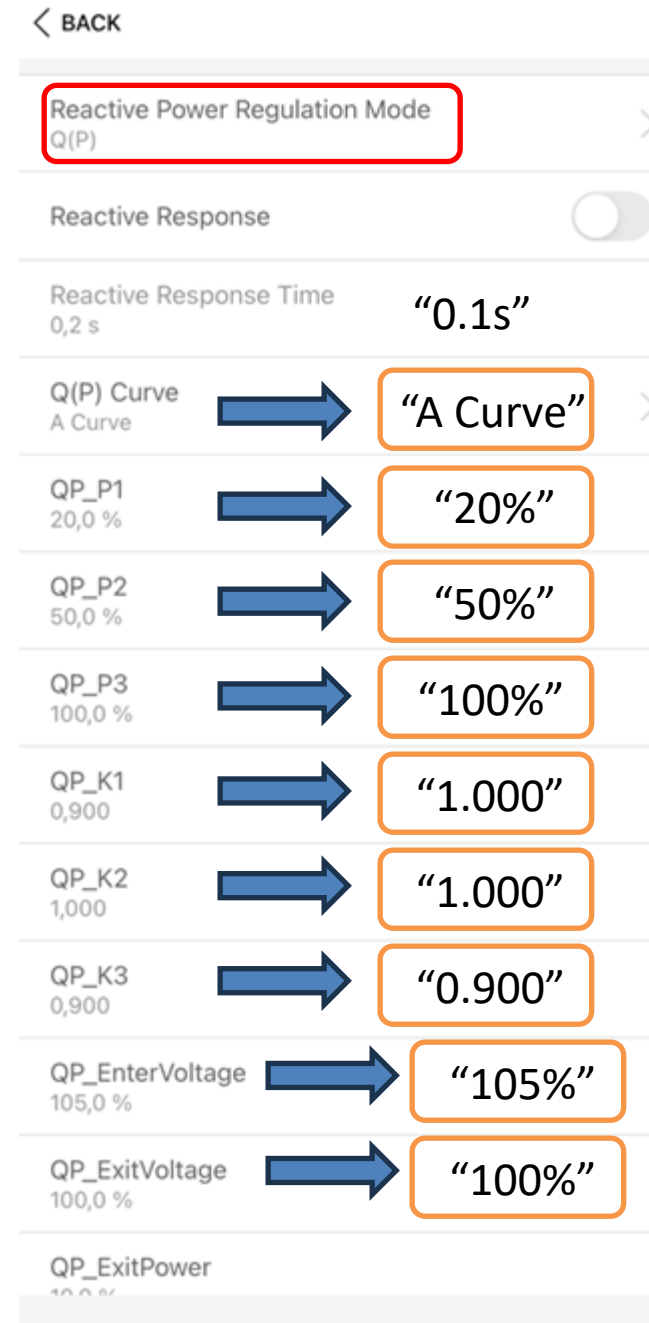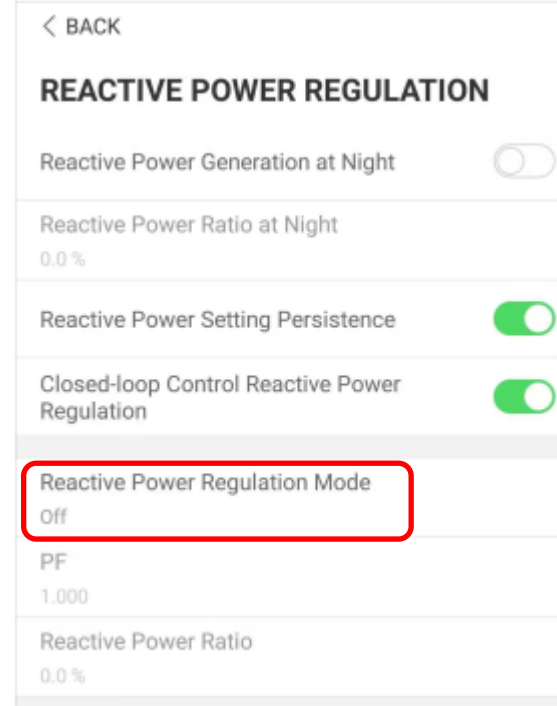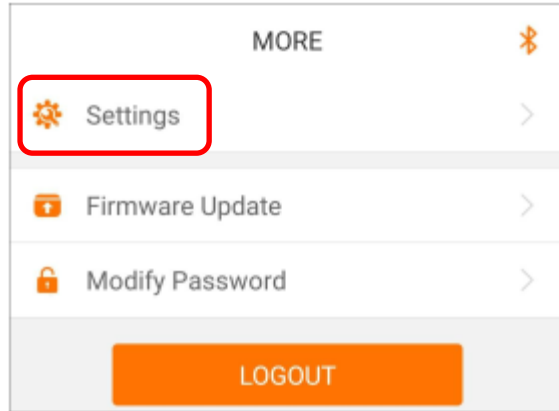

Salve as configurações

Thanks



SUNGROW